
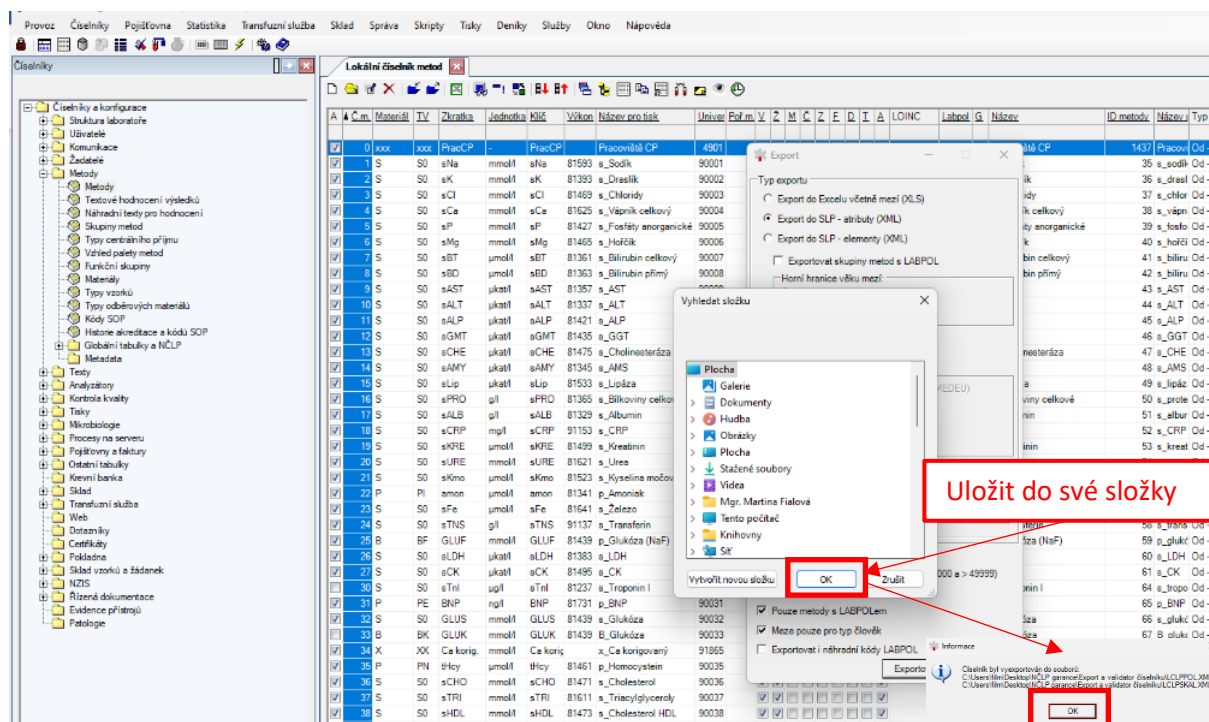


KROK 1 - Export číselníku

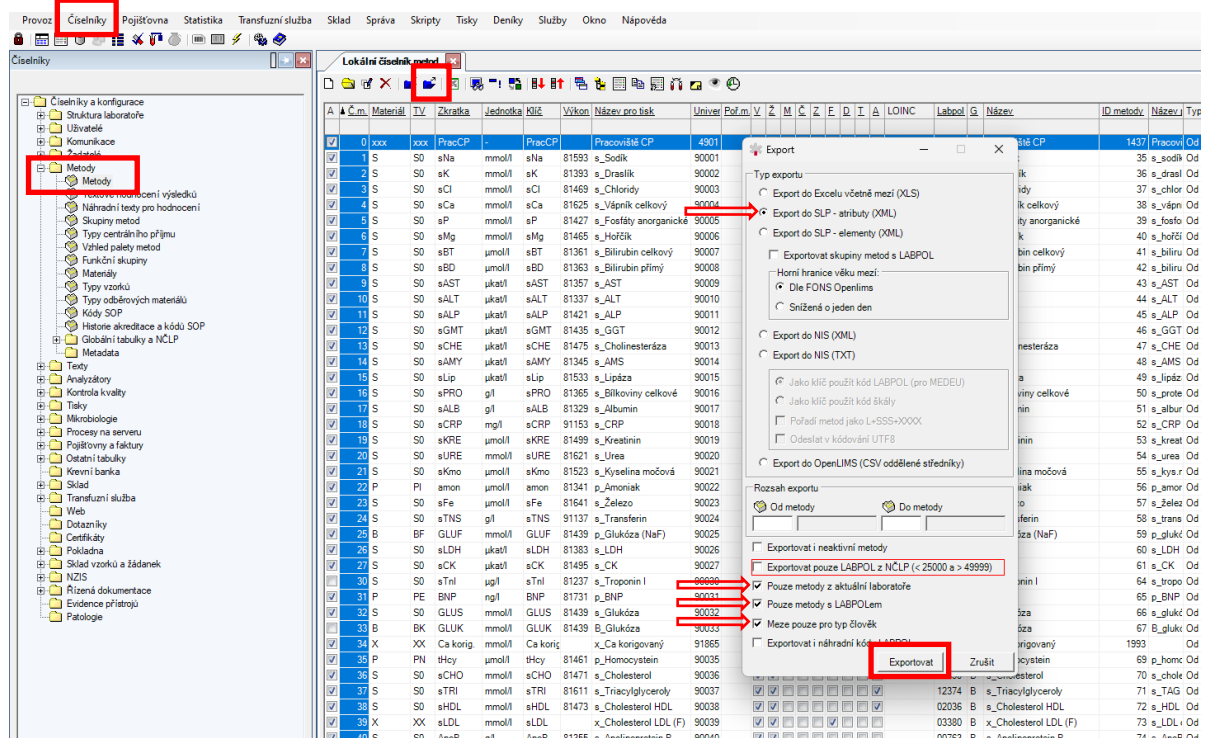

Uložit do své složky

Uložit se 2 soubory:
LCLPPOL.XML
LCLPSKAL.XML

KROK 2 – Validátor

<https://dastacr.cz/validacni-nastroj.html>

DOMŮ

INFO

BS3

DS4

NČLP

NOVINKY

SARS-COV-2

VALIDÁTOR DS4

PS

FAKTA A DASTA

KONTAKT

DASTA

Datový standard pro předávání dat
mezi informačními systémy zdravotnických zařízení

Validátor datového standardu MZ ČR verze 4

Validátor datového standardu ministerstva zdravotnictví verze 4, zkráceně Validátor DS4, je program pro validaci XML souborů. Kromě kontroly shody se schématem datového standardu kontroluje také množinu pravidel, které jsou součástí normativní specifikace standardu.

Validační nástroj pro DS4

- Online verze validátoru**
- Aktuální online verze validátoru
 - [ClickOnce instalátor](#)
 - [ke stažení](#) (zip) - bez instalátoru ClickOnce
- [Návod](#) (pdf)
- Číslo aktuální verze validátoru a datum jeho poslední aktualizace zjistíte na webu validátoru pod odkazem [Pravidla](#).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- [Vývoj DASTA](#)
- [Přehled stěžejních verzí](#)
- [Webové služby](#)
- [Co dnes umožňuje](#)
- [Číselníky](#)
- [Národní číselník laboratorních položek \(NCLP\)](#)
- [Aktuální stav využívání](#)
- [Přednosti pro tuzemské prostředí](#)
- [Významná fakta](#)

ODBOBNÝ GARANT

Odborným garantem standardu DASTA je Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

https://ezprava.net/ds4

DASTA4 Validátor Pravidla Testovací data Převodník jednotek Offline verze O programu Datový model

Validace souboru DS4

Podporované formáty:

- DASTA4.XML
- LCLPPOL.XML (Lokální číselník laboratorních položek)
- PDF, ASiC, EvidenceRecord (Digitální podpisy jsou kontrolovány pomocí validátoru DSS Evropské komise)

XML/PDF soubor:

Vložit soubor:
LCLPPOL.XML

Protokol o validaci souboru datového standardu MZ, verze 4

Validovaný soubor: LCLPPOL.XML

Datum a čas validace: 04/02/2025 10:40:47

Verze DS: 4.27.03

Verze NČLP: 2.90.01

Validační profil: Základní

Vyhodnocení: Soubor NENÍ validní.

Klikem na číslo se zobrazí soubor chyb

Neexistuje záznam v NČLP (228 chyb)

Odlišné jednoty/přepočty (146 chyb)

Aktuálnost NČLP

1=aktuální. 2=obsolentní. 3=neaktuální

Položky s *

Závažnost	Porušení pravidla	Řádek	Pozice	Rule
(228)	Pro záznam '41453 H_ADMTIS-13 Aktivita (kodlok=1453)' neexistuje záznam v číselníku NCLPPOL	196	2	#
(146)	Odlíšné jednotky/přepočty: njl=IP, NCLPPOL.njednnarb.j. v poloce '52210 I_s_a-Norbili Igt (kodlok=721, prepfek=1)'. Chyba: Výraz 'IP' nebyl rozpoznán jako platný zápis jednotek.	185	2	#
(25)	Pro záznam '97785 H_B_Agr.inp.RIScon (kodlok=665)' má záznam v číselníku NCLPPOL hodnotu aktual=3, musí mít 1	510	2	#
(25)	Záznam '17239 H_HIT Igt protilátky (kodlok=1455)' má hodnotu klíčproc=""	198	2	#
(266)	Záznam '16486 p_BIP (kodlok=31)' má hodnotu klíčproc="IA"	94	2	#

Souhrn chyb jednotek/přepočty

Pozn.: musí platit $X \text{ LokálníJednotka} = (X * \text{Prepocet}) \text{ NárodníJednotka} \Rightarrow X \text{ LokálníNasobitel} * \text{ZákladníJednotka} = (X * \text{Prepocet})$

$\text{NárodníNasobitel} * \text{ZákladníJednotka} \Rightarrow \text{Prepocet} = \text{LokálníNasobitel} / \text{NárodníNasobitel}$

Např.: $\text{LokálníJednotka} = \text{kg}$, $\text{NárodníJednotka} = \text{g}$, $X = 3 \Rightarrow 3 \text{ kg} = 3 * \text{Prepocet g} \Rightarrow \text{Prepocet} = \text{kg} / 1 = 1000$

LokálníJednotka	NárodníJednotka	Prepocet	OčekávanýPrepocet	Pocet	Pozn
kl/1	U/1	0,891	1888	1	
-	arb.j.	1		46	
-	1	1		22	
IP	arb.j.	1		19	IP nenašlezeno v číselníku NCLPJEDN
-	kl/1	1		15	
AU,min	-	1		7	AU,min nenašlezeno v číselníku NCLPJEDN

Protokol o validaci souboru datového standardu MZ, verze 4

Validovaný soubor: LCLPPOL.XML

Datum a čas validace: 04/02/2025 10:40:47

Verze DS: 4.27.03

Verze NČLP: 2.90.01

Validační profil: Základní

Vyhodnocení: Soubor NENÍ validní.

Lze zkopírovat a vložit do word

Závažnost	Porušení pravidla	Řádek	Pozice	Rule
(228)	Pro záznam '41453 H_ADMTIS-13 Aktivita (kodlok=1453)' neexistuje záznam v číselníku NCLPPOL	196	2	#
	Pro záznam '40454 H_B_Plazm.bb (kodlok=454)' neexistuje záznam v číselníku NCLPPOL	368	2	
	Pro záznam '40618 H_p_DRVVT konf1:1 (kodlok=618)' neexistuje záznam v číselníku NCLPPOL	488	2	
	Pro záznam '40619 H_p_DRVVTkonf1:1RI (kodlok=619)' neexistuje záznam v číselníku NCLPPOL	489	2	
	Pro záznam '40654 H_p_Desag. ADP10 (kodlok=654)' neexistuje záznam v číselníku NCLPPOL	511	2	
	Pro záznam '40655 H_p_Desag. ADP5 (kodlok=655)' neexistuje záznam v číselníku NCLPPOL	512	2	
	Pro záznam '40656 H_p_Desag. ADP1 (kodlok=656)' neexistuje záznam v číselníku NCLPPOL	513	2	
	Pro záznam '41392 RBC-upozornění: (kodlok=1392)' neexistuje záznam v číselníku NCLPPOL	675	2	